DECKE ÜBER DEM OBERGESCHOSS M. 1:50

PLATTENDICKE „d" = 14 cm

Stoßüberdeckungen bei BAUSTAHLGEWEBE-Matten

Stoß von Tragstäben: ≥ 30 cm, ≥ 3 Maschen

3 Maschen in Richtung der Tragstäbe + Überstände aber mind. 30 cm + Überstände

Stoß von Verteilerstäben: ≥ 10 cm, ≥ 1 Masche

1 Masche in Richtung der Verteilerstäbe + Überstände aber mind. 10 cm + Überstände

UNTERE - MATTENLAGE

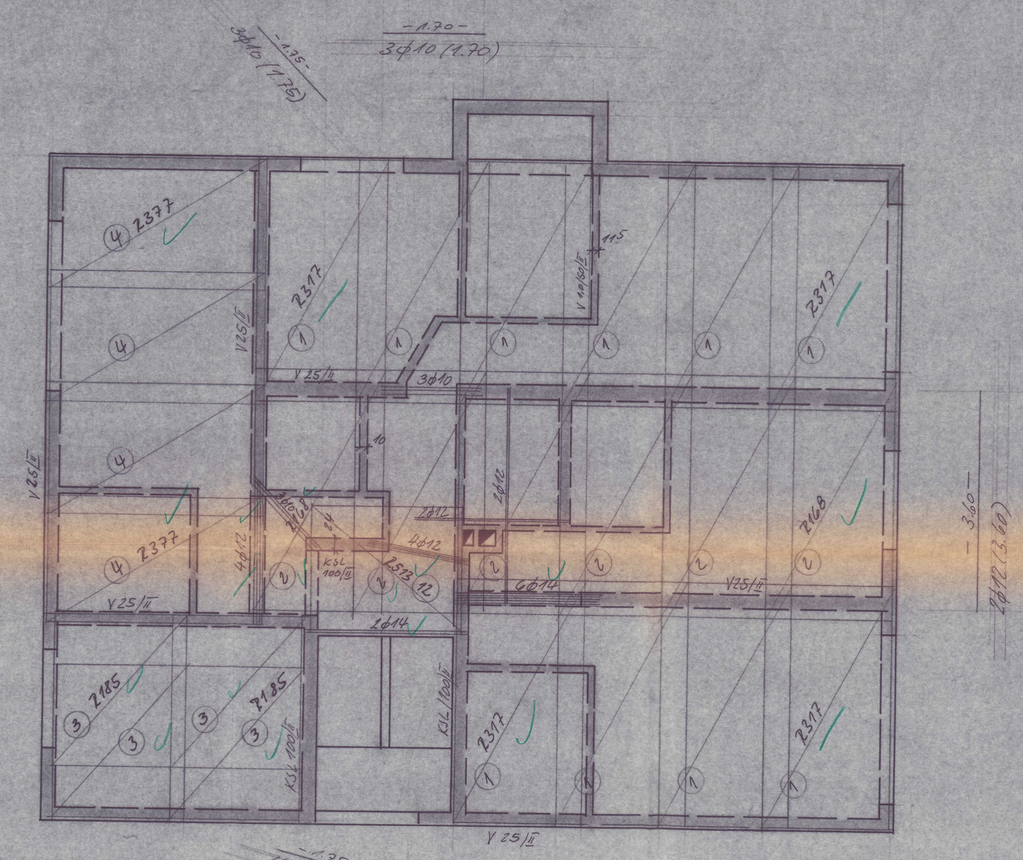

OBERE - MATTENLAGE

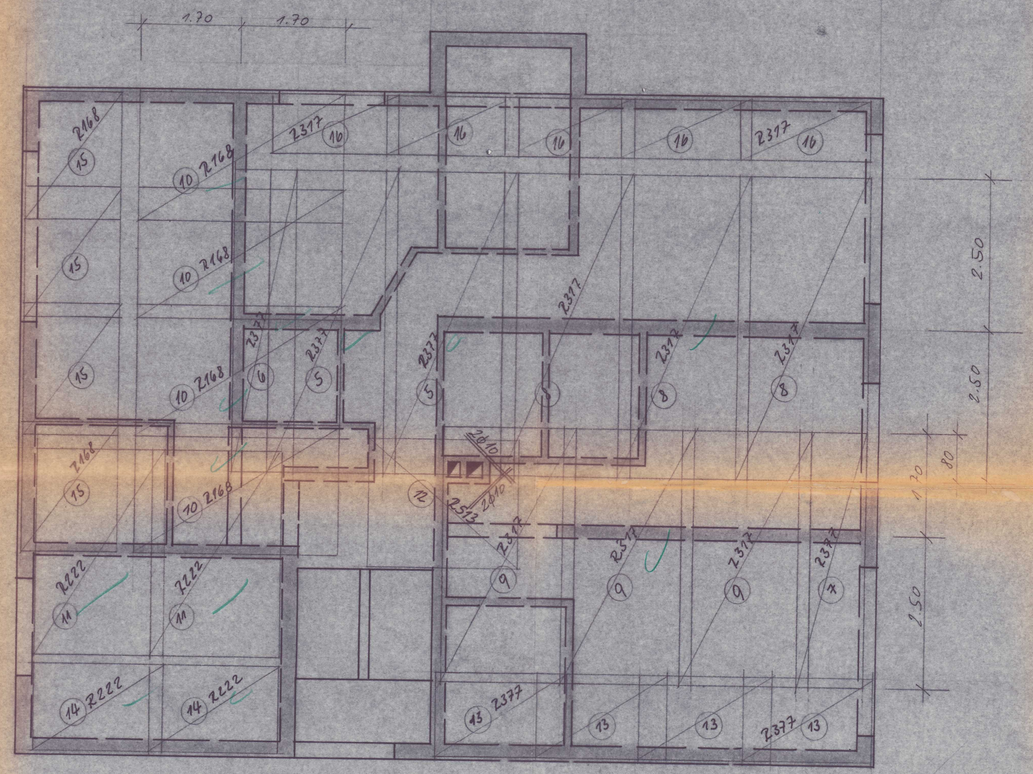

Pos. 0.20 Überzug M. 1:25

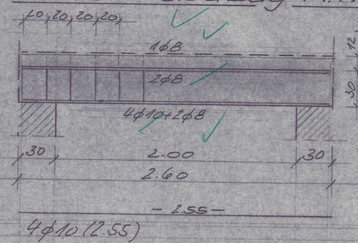

Achtung!
Sämtliche 10er" Wände in GS 0,8/25/II

Rundstahlauszug St. III ger.

ϕ 10	23,40	lfdm	14,50 kp
ϕ 12	23,20	"	20,60 "
ϕ 14	20,40	"	24,70 "
ϕ 8		"	
ϕ 6	30,80	"	6,85 "

Mattenliste St. IV

Stck.	Bez.	Gew. (kp)
10	Z168	175,20
2	Z222	43,20
16	Z317	478,20
7	Z377	248,30
2	Z185	37,60
1	Z513	48,80

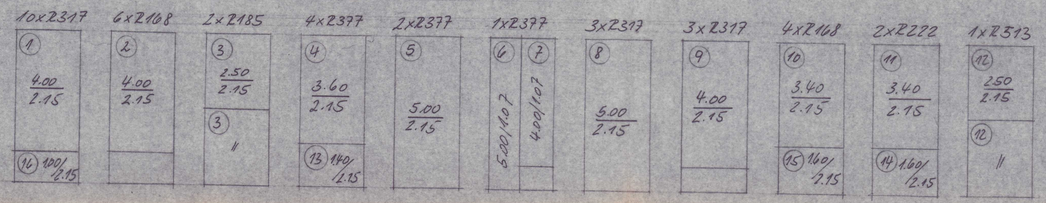

Materialgüten:

B. 225 ; Z 275 / 300 kg/m³ f. B.

St. IV ; Rundstahl St. III ger.

Kornтrennung: II;

Größe: 0-7/7-30 mm

In statischer Hinsicht geprüft
Neustadt, den 4. OKT. 1967
Prüf. Nr. ii
Prüfingenieur für Baustatik (ges. Fachgeb. 4.6 1972)
Dipl.-Ing. LUDWIG NEURABT, NEUSTADT a.d. WEINSTRASSE
Volksbankstr. 9 - Fernruf 23 53

Maße sind am Bau zu prüfen!

Ingenieur-Büro für Baustatik
Heinrich Ackermann Landau-Schützenhof
Landauer Weg 3

Bauvorhaben	Bauteil
Interbau Wohnungsbau Typ 61	Obergeschoß-Decke

Maßstab		Datum	Name
1:50	gez.	15.12.66	Wstc
1:25	gepr.		
	gen.	29.8.67	Wstc

Auftrag Nr. 108/66
HEINRICH ACKERMANN Bau-Ingenieur
674 Landau, Schützenhof
Landauer Weg 3 Telefon 6674
Blatt Nr. 3